



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС SL.ML07.H00492

Срок действия с 10.06.2014 г. по 09.06.2017 г.

№ 1075961

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СТРОЙВЕНТМАШ»  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТРОЙВЕНТМАШ»  
рег. № РОСС RU.0001.11ML07

115409, г. Москва, Каширское ш., 33; Тел.: (499) 324-50-55 Факс: (499) 324-72-05

ПРОДУКЦИЯ  
Автоматические раздвижные двери типа sliding  
hermetic doors, с маркировкой HERMETIC.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

52 7123

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 23747-88

код ТН ВЭД России:

7610 10 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

“Pharmacom Ltd.”  
Studence 5e, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenia, Словения

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

“Pharmacom Ltd.”  
Studence 5e, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenia, Словения

## НА ОСНОВАНИИ

- протокола сертификационных испытаний № ML30-СВ1009 от 10.06.2014, г.,  
ИЛ «СТРОЙВЕНТМАШ», г. Москва, Каширское ш., д. 33 (рег. № РОСС RU.0001.21ML30);

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.Ю. Юсипов

инициалы, фамилия

В.Н. Волков


инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

T 58/17

Karakteristika

15.11.2017 14:38:01

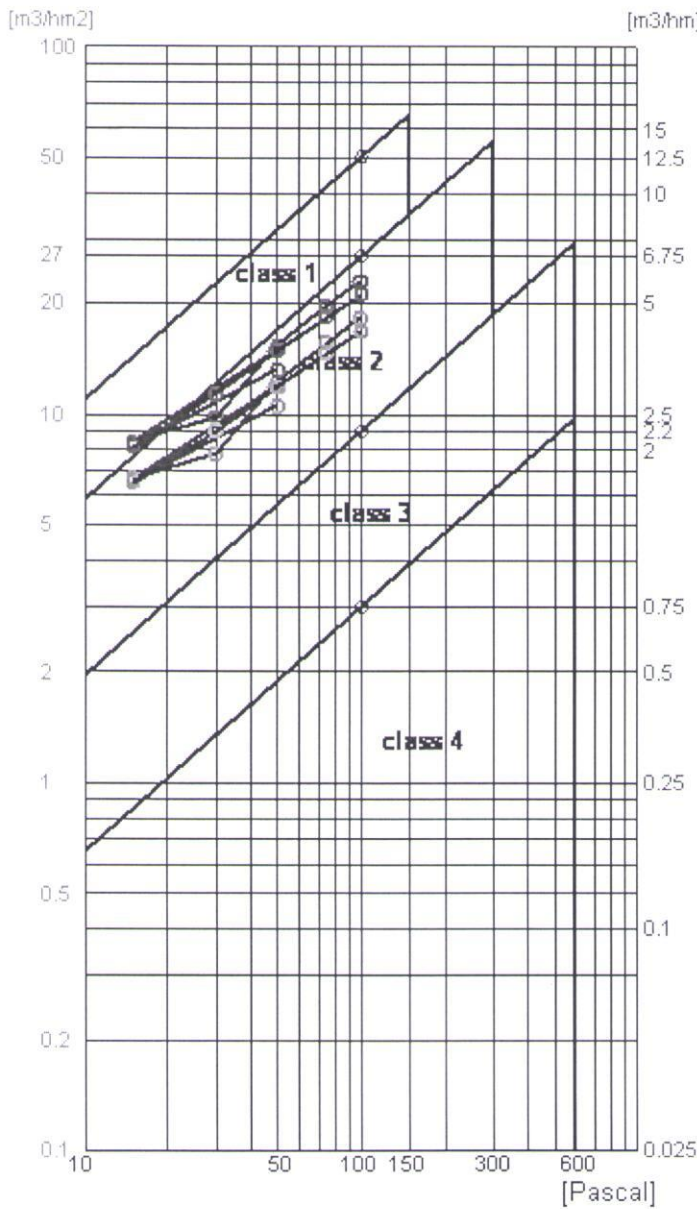

test area [m2]: 1,65  
seamlength[m]: 5,2

EN 12427

[Pascal]	[m3/h]	[m3/hm2]	[m3/hm]
49	19,54	11,84	3,76
15	11,05	6,7	2,13
30	12,89	7,81	2,48
50	20,17	12,23	3,88
75	25,91	15,7	4,98
99	30,22	18,31	5,81
-50	17,39	10,54	3,34
-15	10,76	6,52	2,07
-30	14,94	9,05	2,87
-50	19,58	11,87	3,77
-75	24,24	14,69	4,66
-100	27,81	16,85	5,35